



**INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
POŻAROWEGO
ŚLĄSKIEGO RYNKU HURTOWEGO
„OBROKI” SP. Z O.O.
W KATOWICACH**

**dotyczy:
obiektu przy ul. GLIWICKIEJ 234**

KATOWICE, Kwiecień 2021

**INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
POŻAROWEGO
ŚLĄSKIEGO RYNKU HURTOWEGO
„OBROKI” SP. Z O.O.
W KATOWICACH**

**dotyczy:
obiektu przy ul. GLIWICKIEJ 234**

Miejsce przechowywania instrukcji:

- 1. Portiernia Katowice ul. Gliwicka 234**
- 2. Sekretariat Spółki
Budynek Zarządu Katowice ul. Obroki130**

INSTRUKACJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, WRAZ Z INSTRUKCJĄ PROWADZENIA PRAC POŻAROWO – NIEBEZPIECZNYCH

**ŚLĄSKI RYNEK HURTOWY
OBROKI SP. Z O.O.
KATOWICE UL.GLIWICKA 234**

PODSTAWY OPRACOWANIA

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Zatwierdzam do użytku służbowego.....

Opracował: Grzegorz Modrzyński

SPIS ZAGADNIEŃ OPRACOWANIA	str. 4
1. Cele i zakres opracowania	str. 5
2. Charakterystyka obiektów	str. 6
3. Podział budynków ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania	str. 16
4. Obciążenie ogniowe budynków	str. 16
5. Klasyfikacja pożarowa obiektów	str. 17
6. Zasady zapobiegania możliwości powstawania pożaru i innego zagrożenia	str. 18
7. Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe	str. 21
8. Zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pożarowo	str. 24
9. Zasady postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia	str. 27
10. Zasady organizacji ewakuacji	str. 30
11. Sposoby zaznajomienia z przepisami przeciwpożarowymi	str. 31
12. Wykaz telefonów	str. 31
13. Wykaz załączników	str. 31
14. Aktualizacje INSTRUKCJI	str. 32

1. CELE I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporządzone zostało w oparciu o przeprowadzone wizje obiektu budowlanego, udostępnioną dokumentację i następujące obowiązujące aktualnie przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.961).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 29). Pomocniczo, na zasadach wiedzy technicznej zastosowano:
7. PN-EN 62305:1-4 Ochrona odgromowa – Części 1 do 4.
8. PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne Barwy Bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.
9. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych,
10. PN-N-01256-4: 1997/Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. przy ul. Gliwickiej 234 w Katowicach zajmuje obiekty magazynowe, warsztatów samochodowych i budynki biurowe. Powierzchnia działek na którym zlokalizowane są w/w obiekty wynosi 20 990 m².

Podstawowe obiekty zlokalizowane przy ul. Gliwickiej 234 to:

2.1. Budynek Biurowy

- powierzchnia zabudowy	835,1 m ²
- powierzchnia użytkowa	1392 m ²
- kubatura	9227,9 m ³
- wysokość	11,05 m
- długość	43,5 m
- szerokość	12 m

Obiekt trzy kondygnacyjny, podpiwniczony na całej powierzchni. Wykonany w konstrukcji stalowej z wypełnieniem PGSem, stropy zespolone, ścianki działowe murowane z cegły dziurawki oraz kartonowo gipsowe. Elewacja frontowa wykonana w okładzinie szklanej, pozostała elewacja wykonana z blachy trapezowej. Dach budynku stanowi konstrukcja stalowa pokryta blachą trapezową na której położono papę termozgrzewalną. Budynek posiada dwie klatki schodowe zlokalizowane na przeciwległych stronach. Klatki schodowe wykonane są z betonu wykończone okładziną z kafli.

Budynek na parterze od frontu posiada dwie sale handlowe z częściami biurowymi. W piwnicy znajduje się kotłownia gazowa, magazyny, główny zawór wody. Budynek posiada instalację elektroenergetyczną, instalację gazową zasilającą kotłownię, odgromową, sieć wodociągową wewnętrzną przeciwpożarową z zaworami 52 w ilości 7 sztuk, centralne ogrzewanie wodne oraz instalację wodno - kanalizacyjną.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
Gliwicka 234 w Katowicach



2.2. Hala Magazynowo – Warsztatowa

– powierzchnie zabudowy	3 627,5 m ²
– powierzchnia użytkowa	3 514 m ²
– kubatura	31 922 m ³
– wysokość	8,8 m
– długość	72,5 m
– szerokość	50 m

Hala Magazynowa jest obiektem parterowy. W dwóch częściach (magazynie 10 i 7 wydzielono drugą kondygnację używaną jako biuro i magazyn). Z jednej strony hali dobudowany jest budynek dwukondygnacyjny socjalno – biurowy, o wysokości dopasowanej do hali magazynowej. Po przeciwległej stronie budynku znajduje się budynek warsztatowy którego część sięga połowy wysokości Hali Magazynowej. Hala wykonana jest z konstrukcji niepalnej, elementy nośne hali zostały zaprojektowane jako szkielet stalowy, ściany zewnętrzne z przeszkleniami wykonane z podwójnej blachy trapezowej wypełnione wełną mineralną. Nad halą magazynową dach zaprojektowano z blachy stalowej na nośnych elementach stalowych. Na dachu wykonano świetliki z kątowników stalowych wypełnionych płytami poliwęglanowymi. Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna. Magazyny 1, 9 i 10 posiadają instalacje centralnego ogrzewania. Kotłownia na paliwo stałe wydzielona jest z pozostałej części hali ściankami działowymi z cegły pełnej i przylega do magazynu nr 10. Magazyn nr 5 wyposażony jest w piec olejowy z funkcją nadmuchu ciepłego powietrza.

Hala posiada instalacje elektroenergetyczną, odgromową, sieć wodociągową wewnętrzną przeciwpożarową z zaworami 52 w ilości 2 sztuk, instalacje wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie wodne i powietrzne w części warsztatowej.





2.3. Budynkiem Socjalno-Biurowym.

- powierzchnie zabudowy	485 m ²
- powierzchnia użytkowa	856,2 m ²
- kubatura	4 268 m ³
- wysokość	8,8 m
- długość	50 m
- szerokość	10 m

Cześć socjalno – biurową stanowiąca oddzielny budynek o konstrukcji żelbetowej, posiada ściany wypełnione z PGS-u, wszystkie stropy z płyt kanałowych, klatki schodowe z betonu, ścianki podziału wewnętrznego z cegły, dach z płyt korytkowych pokryty papą termozgrzewalną. Budynek posiada dwie klatki schodowe zlokalizowane: w środkowej części i w części narożnej od ulicy Gliwickiej. Budynek posiada instalację elektroenergetyczną, instalację gazową do kotłowni, odgromową, centralne ogrzewanie wodne, instalacje wodno- kanalizacyjną.



2.4. Budynek Magazynowy Nr 1

- powierzchnie zabudowy	352 m ²
- powierzchnia użytkowa	319 m ²
- kubatura	1 477,14 m ³
- wysokość	4,2 m
- długość	36 m
- szerokość	10 m

Budynek Magazynowy Nr 1 to obiekt parterowy konstrukcji niepalnej, prefabrykowanej z wypełnieniem ścian cegłą silikatową, otynkowany. Konstrukcja dachu z blach trapezowej docieplony wełną i pokryty papą termozgrzewalną. W budynku znajduje się kotłownia gazowa. Obiekt wykorzystywany jest do celów warsztatowych, magazynowych z częściami biurowymi. Budynek posiada instalację elektroenergetyczną, instalację gazową do kotłowni, odgromową, centralne ogrzewanie wodne, instalację wodno-kanalizacyjną.



Budynek Magazynowy Nr 2

- powierzchnie zabudowy	308 m ²
- powierzchnia użytkowa	274 m ²
- kubatura	1 324,4 m ³
- wysokość	4,3 m
- długość	31 m
- szerokość	10 m

Obiekt parterowy, o całkowicie niepalnej konstrukcji, wykonany według projektu „MOSTOSTAL”. Ściany wykonane z profili zimno-walcowanych obudowanych płytami STG i wypełnieniem z wełny mineralnej. Dach stanowi konstrukcja stalowa pokryta blachą trapezową wykończona papą termozgrzewalną. W obiekcie znajduje się kotłownia gazowa. Obiekt przeznaczony na cele warsztatowe z częścią biurową. Budynek posiada instalację elektroenergetyczną, instalację gazową do kotłowni, odgromową, centralne ogrzewanie wodne, instalację wodno-kanalizacyjną



2.5. Budynek Magazynowy Nr 3

– powierzchnie zabudowy	93,4 m ²
– powierzchnia użytkowa	80 m ²
– kubatura	373,6 m ³
– wysokość	4 m
– długość	15 m
– szerokość	6 m

Obiekt parterowy, o całkowicie niepalnej konstrukcji, wykonany w technologii murowanej z cegły. Dach stanowi płyta lana betonowa pokryta papą termozgrzewalną. Ścianki działowe tradycyjne murowane. Obiekt przeznaczony na magazyn i biuro. Obiekt posiada instalację elektroenergetyczną, odgromową oraz instalację wodno-kanalizacyjną.

2.6. Budynek Warsztatu z Wiatą (Budynek Magazynowy Nr 4)

- powierzchnie zabudowy	116 m ²
- powierzchnia użytkowa	96 m ²
- kubatura	510,4 m ³
- wysokość	4,4 m
- długość	12 m
- szerokość	9,5m

Budynek parterowy, o konstrukcji niepalnej, wykonany z elementów żelbetonowych, prefabrykowanych. Stropodach z płyt żebrowych pokrytych papą termozgrzewalną, ściany wewnętrzne murowane z cegły. Do budynku z jednej strony przylega wiatła o konstrukcji stalowej i ścianach zewnętrznych z blach stalowej trapezowej. Obiekt przeznaczony na warsztat samochodowy oraz magazyn który stanowi wiatła.

Obiekt posiada instalację elektroenergetyczną, instalację gazową do kotłowni, centralne ogrzewanie wodne, instalację odgromową oraz instalacje wodno – kanalizacyjną.



Inne obiekty

Na działce zlokalizowane są dodatkowo takie obiekty jak:

- portiernia główna,
- rozdzielnia główna,
- parkingi.



3. PODZIAŁ BUDYNKÓW ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE I SPOSÓB UŻYTKOWANIA.

Budynki z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej dzieli się na dwie zasadnicze grupy:

- 1) Budynki użyteczności publicznej kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi.

ZL. 1- w budynku jednorazowo może przebywać 50 osób
ZL. 2- w budynku przebywają osoby niepełnosprawne(szpitala, sanitariaty)
ZL. 3- budynki takie jak biura, szkoły, sklepy
ZL. 4- budynki mieszkalne
ZL. 5- budynki muzea, archiwa, biblioteki

- 2) Budynki produkcyjne i magazynowe

4. OBCIĄŻENIE OGNIOWE.

Jednym z najważniejszych parametrów decydującym o wymaganiach przeciwpożarowych dla budynków, szczególnie produkcyjnych i magazynowych jest obciążenie ogniowe

Obciążenie ogniowe poszczególnych obiektów wynosi:

1. Budynek Biurowy	do 500 MJ/m ²
2. Hala Magazynowa	do 1000 MJ/m ²
3. Budynek socjalno – biurowa	do 500 MJ/m ²
4. Magazyny 1, 2, 3	do 1000 MJ/m ²
5. Budynek Warsztatu z Wiatą	do 1000 MJ/m ²

5. KLASYFIKACJA POŻAROWA OBIEKTÓW ŚRH

Poszczególne obiekty przy ul. Gliwickiej 234 są zaliczane:

1. **Budynek Biurowy** – budynek użyteczności publicznej zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL 1
Klasa odporności pożarowej „D”
 2. **Hala Magazynowa** – budynek magazynowo – warsztatowy nie jest zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi. Decydującym parametrem jest obciążenie ogniowe o wielkości do 1000 MJ/m²
Klasa odporności pożarowej budynku „E”
 3. **Budynek socjalno – biurowo** – dwukondygnacyjna, stanowi budynek użyteczności publicznej zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL 3
Klasa odporności pożarowej budynku „E”
 4. **Budynek Magazynowy Nr 1** – budynek magazynowo warsztatowy nie zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi, przeznaczenie magazynowo - warsztatowe o obciążeniu do 1000 MJ/m²
Klasa odporności pożarowej budynku „C”
 5. **Budynek Magazynowy Nr 2** – budynek warsztatowy nie zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi, przeznaczenie warsztatowe o obciążeniu do 1000 MJ/m²
Klasa odporności pożarowej budynku „C”
 6. **Budynek Magazynowy Nr 3** – budynek magazynowo - biurowy nie zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi, przeznaczenie magazynowo - biurowe o obciążeniu do 1000 MJ/m²
Klasa odporności pożarowej budynku „C”
 7. **Budynek Warsztatu z Wiatą (Budynek Magazynowy Nr 4)** - budynek nie zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi, przeznaczenie warsztat, o obciążeniu do 1000 MJ/m²
Klasa odporności pożarowej budynku „C”
- Wiaty** – budynek magazynowy nie zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi, przeznaczenie magazynowe o obciążeniu do 1000 MJ/m²
Klasa odporności pożarowej budynku „E”

6. ZASADY ZAPOBIEGANIA MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA.

6.1. Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru.

Uwzględniając normalne warunki użytkowanie obiektu, do potencjalnych przyczyn powstania pożaru zaliczyć należy:

- instalacje lub urządzenia elektryczne w przypadku ich uszkodzenia lub nieprawidłowej eksploatacji,
- instalacje lub urządzenia gazowe w przypadku ich uszkodzenia lub nieprawidłowej eksploatacji,
- nieostrożność w stosowaniu otwartego ognia lub paleniu tytoniu, szczególnie w pomieszczeniach objętych zakazem palenia,
- złe zabezpieczenia i nieostrożność w trakcie prowadzenia prac pożarowo - niebezpiecznych, zwłaszcza prac spawalniczych,
- umyślne podpalenie

Przeciwdziałanie zagrożeniu pożarowemu polegać powinno w głównej mierze na eliminowaniu jego potencjalnych źródeł. Oznacza to między innymi konieczność przestrzegania następujących zasad:

- użytkowanie budynku i poszczególnych pomieszczeń może się odbywać w sposób zgodny z założeniami projektowymi, wszelkie zmiany w tym zakresie mogą być dokonywane jedynie po dostosowaniu pomieszczeń do nowych funkcji i przeznaczenia w tym również do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
- instalacje elektryczne, zarówno oświetleniowe jak i służące do zasilania urządzeń należy utrzymywać w stanie pełnej sprawności technicznej (szczególną uwagę należy zwracać na stan połączeń instalacyjnych wewnątrz puszek rozgałęźnych, gniazd wtyczkowych i wszelkiego rodzaju włączników),
- należy zapewnić czytelne i jednoznaczne oznakowanie wyłączników prądu oraz oznakowanie i opis poszczególnych tablic bezpiecznikowych,
- konieczne jest poddawanie instalacji elektrycznych okresowym przeglądom i badaniom rezystancji przewodów oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej, przy czym:
 - **badania skuteczności zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej należy prowadzić co najmniej raz na 5 lat,**
 - **badania rezystancji izolacji przewodów roboczych należy prowadzić co najmniej raz na 5 lat,**
 - **instalację odgromową należy poddawać badaniom okresowym co najmniej raz na 5 lat**
- zapewnić należy właściwe oznakowanie lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego, zaworów hydrantowych oraz dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
- wszelkie zmiany i poprawki w instalacjach elektroenergetycznych mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych instalatorów,
- eksploataowanie instalacji elektrycznej może się odbywać wyłącznie z uwzględnieniem dopuszczalnych obciążeń, wynikających z zastosowanych przekrojów przewodów i użytych zabezpieczeń,

- oprawy oświetleniowe oraz osprzęt instalacji elektrycznych (wyłączniki, gniazdka wtyczkowe itp.) powinny być instalowane na podłożu niepalnym lub z odpowiednią izolacją od palnego podłoża, uniemożliwiającą jego zapalenie,
- przy adaptacji i modernizacji pomieszczeń należy uwzględnić wymagania przepisów budowlanych i eksploatacji urządzeń instalacji elektrycznych, zwłaszcza w przypadkach podłączenia dodatkowych odbiorników energii elektrycznej,
- w pomieszczeniach magazynowych (gospodarczych) należy stosować wyłącznie punkty świetlne z kloszami ochronnymi (nie dotyczy świetlówek), przy czym osłony punktów świetlnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych,
- materiały palne należy przechowywać w odległości nie mniejszej niż 0,5m. od urządzeń których powierzchnie zewnętrzne mogą się nagrzewać do temperatury powyżej 100 °C oraz od przewodów instalacji odgromowej,
- materiały palne można składować tylko w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, zabronione jest składowanie ich w pomieszczeniach o dotychczasowym przeznaczeniu biurowym lub innym niż magazynowa funkcja bez dostosowania tych pomieszczeń do nowych wymagań ochrony przeciwpożarowej,
- przestrzegać należy zakazu składowania jakichkolwiek materiałów na drogach ewakuacyjnych,
- zabrania się uniemożliwiania lub utrudniania dostępu do:
 - urządzeń przeciwpożarowych takich jak: hydranty wewnętrzne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, podręczny sprzęt gaśniczy,
 - wyjść ewakuacyjnych,
 - wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego
- wyjścia ewakuacyjne należy utrzymywać w stanie umożliwiającym ich natychmiastowe użycie od wewnątrz bez pomocy dodatkowych osób,
- przechowywanie cieczy łatwopalnych jest dopuszczalne tylko w niewielkich ilościach (kilka litrów) w odpowiednio szczelnych opakowaniach handlowych zabezpieczonych przed uszkodzeniami, pojemniki powinny być zabezpieczone przed stłuczeniem,
- przestrzegać należy zakazu użytkowania przenośnych ogrzewaczy z odkrytą spiralą grzewczą (dopuszczalne są jedynie ogrzewacze typu zamkniętego np. olejowe),
- przestrzegać należy zakazu użytkowania grzałek elektrycznych (dopuszczalne są ogrzewacze z zabezpieczeniem termo bimetalowym np. czajniki bezprzewodowe ustawione na niepalnym podłożu),
- drzwi stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowych (zejścia do piwnic wejścia na poddasze) należy utrzymywać w pozycji zamkniętej zabrania się podpierania tych drzwi i blokowania w pozycji otwartej,
- bezwzględnie należy przestrzegać zakazu przechowywania i stosowania palnych gazów w butlach w budynku biurowym,

Do sprzętu przeciwpożarowego powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 metra. Zaś odległość dojścia nie powinna być większa niż 30 metrów.

6.2. Instrukcja przeciwpożarowa opracowana na potrzeby ŚRH OBROKI Sp. z o.o.

W celu uniknięcia pożaru, każdy najemca zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji i regulaminu ŚRH
2. Utrzymywanie w wzorowej czystości wszystkich wynajmowanych pomieszczeń, magazynów i miejsc postoju.
3. Usuwanie na bieżąco do miejsc wyznaczonych odpadów i opakowań palnych.
4. Przestrzeganie zakazu zastawiania dróg komunikacyjnych, pożarowych i ewakuacyjnych, oraz dojść do:
 - a) podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - b) instalacji przeciwpożarowych – hydrantów, przycisków pożarowych,
 - c) rozdzielni energii elektrycznej
5. Oznakowanie punktów handlowych zgodnie z przyjętym w ŚRH wzorem.
6. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia w pomieszczeniach biurowych i miejscach gdzie jest to zakazane
7. Przestrzeganie zakazu użytkowania elektrycznych urządzeń grzejnych bez zgody ŚRH, oraz dokonywania samowolnych napraw i przeróbek instalacji elektrycznej.
8. Bezwzględne przestrzeganie zakazu przechowywania i użytkowania butli z gazami technicznymi, pojemnikami z cieczami łatwopalnymi i substancjami żrącymi, oraz ciał stałych stwarzających zagrożenie pożarowe. Zgoda na użytkowanie i przechowywanie w/w materiałów może być wydana po określeniu odrębnych warunków i uzyskaniu pozwolenia.
9. Wyłączanie po zakończeniu pracy maszyn i urządzeń elektrycznych.
10. Powiadamianie służb technicznych ŚRH o wszelkich zauważonych niedociągnięciach mogących spowodować zagrożenie lub pożar

Powyższa instrukcja stanowi integralną część umowy najmu do bezwzględnego przestrzegania.

7. URZĄDZENIA I INSTALACJE PRZECIWPÓŻAROWE NA TERENIE OBIEKTU PRZY UL. GLIWICKIEJ 234 W KATOWICACH

7.1.Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

Obiekt wyposażony jest w wewnętrzną i zewnętrzną instalację wodną przeciwpożarową. Instalacja wodna przeciwpożarowa służy również do celów bytowych (instalacje sanitarne w obiektach). Zasilana jest ona rurą $\varnothing$ 90 mm z sieci zewnętrznej, z boku Budynku Biurowego (od strony szkoły), od ulicy Gliwickiej. Tam też znajduje się zasuwa odcinająca instalację. W piwnicy budynku na instalacji zamontowano licznik zużycia wody. Drugim źródłem zasilania jest przyłącze wodociągowe o $\varnothing$ 110 mm od strony ul. Badury zakończone studzienką wodomierzową z zaworem odcinającym. Instalacja wodna obiektu zasilana jest pierścieniowo przez oba ww. źródła.

Sieć wewnętrzna Budynku Biurowego stanowi rura $\varnothing$ 80, poprowadzona na wspornikach pod sufitem w części piwnicznej. Następnie poprowadzona jest wzdłuż klatek schodowych w kanale technologicznym wewnątrz ścian. Instalacja wykonana jest w technologii rur skręcanych. Zawory hydrantowe zlokalizowane są w skrzynkach wewnętrznych na każdym piętrze.

Wykaz ilościowy hydrantów z lokalizacją w poszczególnych obiektach:

Budynek Biurowy:

- 4 sztuk nasady 52, piwnica, parter, pierwsze piętro, drugie piętro
Klatka schodowa od strony portierni „A”
- 3 sztuk nasady 52, parter, pierwsze piętro, drugie piętro
Klatka schodowa po drugiej stronie budynku „B”

Hala Magazynowa:


- 1 sztuka nasada 52, **HM 06 wewnątrz magazynu**
- 1 sztuka nasada 52, **HM 07 przy bramie wjazdowej**

7.2.Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Źródłem zaopatrzenia wodnego jest wodociąg $\varnothing$ 100 poprowadzony jako pierścieniowy zasilany z dwóch źródeł (sieć wodociągowa od ulicy Gliwickiej i ulicy Badury). Na obiekcie znajduje się 5 sztuk hydrantów zewnętrznych z dwoma nasadami $\varnothing$ 75 każdy.

Lokalizacja hydrantów nadziemnych na terenie obiektu przy ul. Gliwickiej 234:

- Na wprost magazynu HM 03
- Róg Budynku Socjalno-Biurowego od ul. Gliwickiej
- Na wprost magazynu HM 06
- Róg Hali Magazynowej od Magazynu Nr 3
- Na wprost magazynu 03 - BM 2

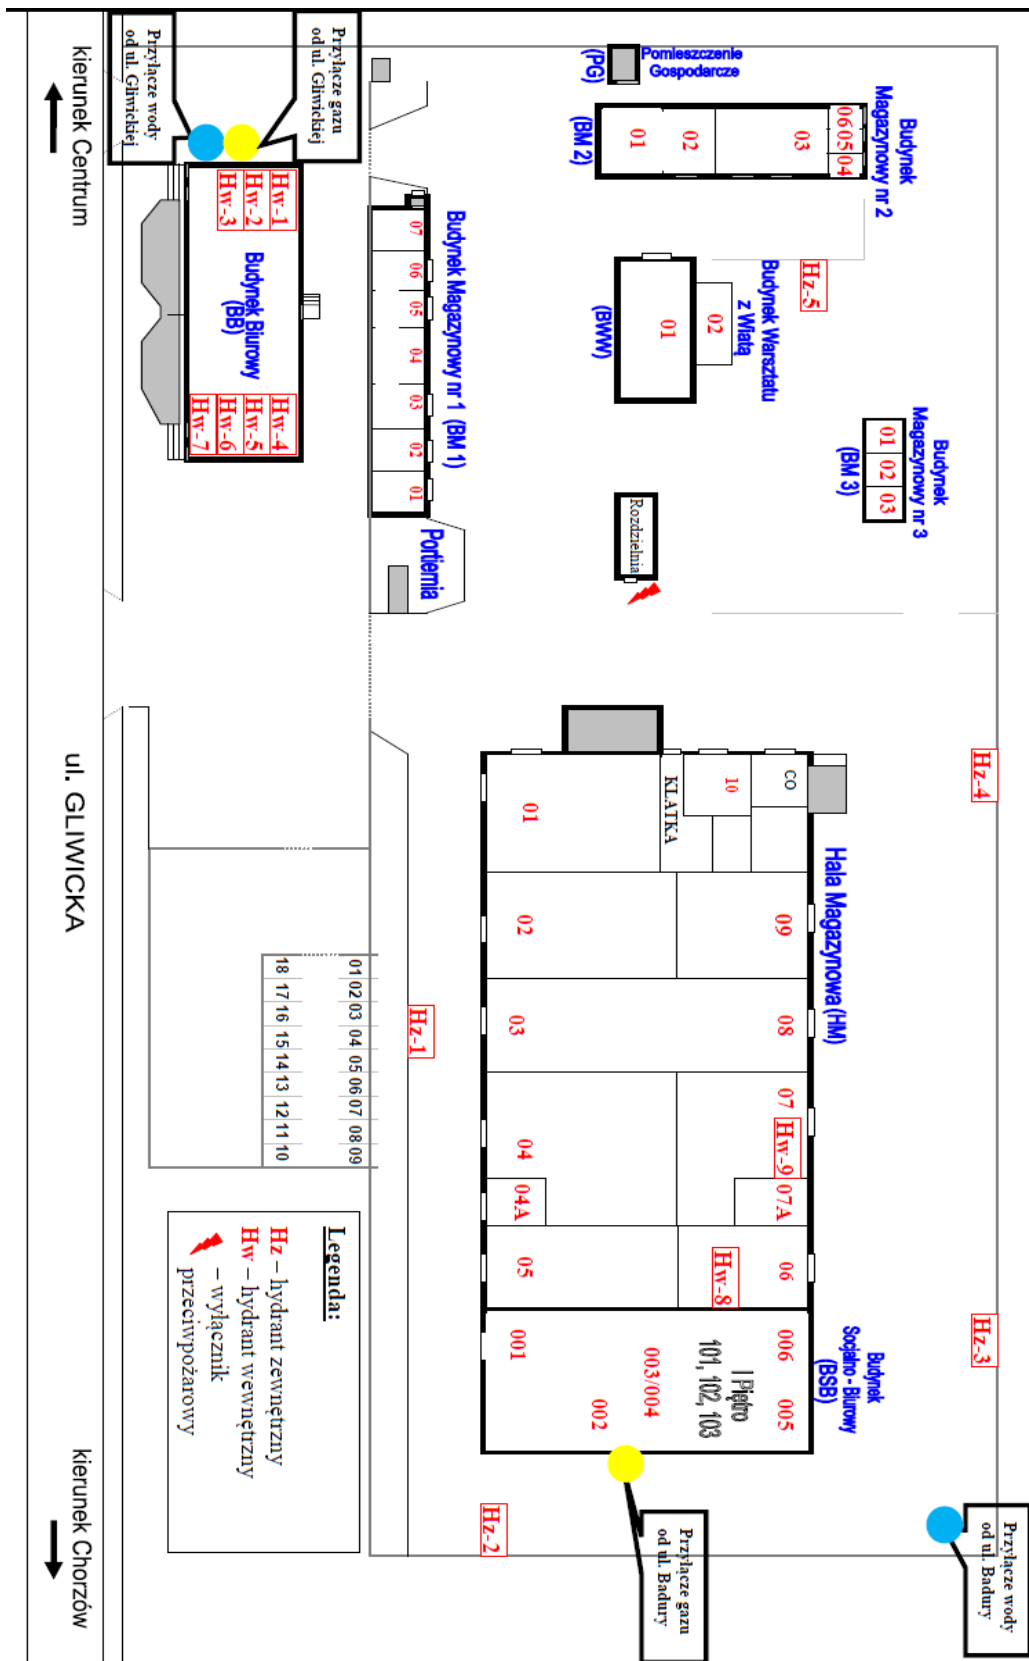

7.3. Podręczny sprzęt gaśniczy.

- Budynek Biurowy	10 sztuk
- Hala Magazynowa	31 sztuk
- Budynek Socjalno – Biurowy	6 sztuk
- Budynek Magazynowy Nr 1	5 sztuk
- Budynek Magazynowy Nr 2	5 sztuk
- Budynek Magazynowy Nr 3	1 sztuka
- Budynek Warsztatu z Wiata (Budynek Magazynowy Nr 4)	3 sztuki
- Portiernia	3 sztuki
- Rozdzielnia Główna	3 sztuki

7.4. Drogi pożarowe

Drogi pożarowe o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni umożliwiającej dojazd o każdej porze roku powinny być doprowadzone do:

- budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZLI,
- budynków magazynowych i wiat, o powierzchni ponad 1000 m² i obciążeniu ogniowym powyżej 500 MJ/m²,
- zbiorników i ujęć wodnych do celów przeciwpożarowych.

Odległość drogi pożarowej od ścian budynków powinna wynosić:

- dla budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi 5 do 10 m,
- dla magazynów i wiat 5 do 25m, w zależności od wielkości obciążenia ogniowego i przeszklenia obiektu,

Drogi na terenie obiektu przy ul. Gliwickiej 234 spełniają powyższe wymagania. Należy podkreślić konieczność przestrzegania ustalonych zasad parkowania samochodów, celem zapewnienia ich przejezdności i dostępu do poszczególnych obiektów.

7.5. Instalacje elektryczne, odgromowe i wentylacyjne.

Kablem niskie napięcia zasilana jest Rozdzielnia Główna usytuowany w wydzielonym pomieszczeniu Budynku Rozdzielni, który mieści się na wprost portierni, pomiędzy Halą Magazynową i Budynkiem Warsztatu z Wiata.

Wewnętrzna instalacja elektryczna wyposażona jest w jeden centralny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, usytuowany na ścianie rozdzielni głównej przy drzwiach wejściowych.

Poszczególne budynki i magazyny posiadają własne rozdzielnie elektryczne, z których można wyłączyć prąd, w obrębie zasilania obwodów.

Konserwację i przeglądy instalacji elektrycznej dokonywane są przez uprawnionych elektryków. Instalację odgromową poszczególnych budynków należy co najmniej raz na 5 lat poddawać pełnym badaniom technicznym przez osobę uprawnioną. Niepełne badania techniczne instalacji piorunochronowej należy prowadzić co najmniej raz do roku w porze wiosennej, lub w przypadku gdy zachodzi możliwość uszkodzenia po remoncie pokrycia dachu, elewacji, silnym wietrze, uderzeniach pioruna. Budynki nie posiadają instalacji oddymiających na wypadek pożaru.

8. ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO.

Instrukcja ogólna

Prace niebezpieczne pożarowo prowadzone poza wyznaczonymi na stałe do tego celu miejscem, jak prace remontowo-budowlane, związane z użyciem otwartego ognia, prowadzone wewnątrz budynku lub na przyległych terenach, należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. Pod pojęciem prac pożarowo niebezpiecznych należy rozumieć wszystkie prace z użyciem otwartego ognia, prowadzone szczególnie podczas remontów. Przed rozpoczęciem prac konieczne jest ustalenie ich zakresu, terminu i czasu trwania, a na tej podstawie, rodzaju występujących zagrożeń.

Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość zapalenia materiałów, wskutek bezpośredniego oddziaływania płomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne, materiałów znajdujących się w sąsiedztwie i w sąsiednich pomieszczeniach, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Konieczne jest ustalenie środków zapobiegawczych (np. usunięcie materiałów palnych w bezpieczne miejsce, kontrola przyległych pomieszczeń, ekranowanie materiałem niepalnym miejsca prowadzenia prac) oraz osób odpowiedzialnych za przebieg prac i przeprowadzenie kontroli obiektu po ich zakończeniu. Przyjęte warunki należy zamieścić w stosowanym protokole podpisanym przez użytkownika jak i wykonawcę prac.

Po uprzednim sprawdzeniu stopnia realizacji podanych wcześniej ustaleń. Po zakończeniu prac należy przeprowadzić kontrolę obiektu w terminach określonych, w zależności od rodzaju i zakresu prac.

Powyższe ustalenie nie dotyczą przypadków remontów kapitalnych i prac o dużym zakresie, związanych z czasowym (protokolarnym) przekazaniu budynku wykonawcy prac i wyłączeniem go z eksploatacji. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo obiektu przejmuje wówczas wykonawca robót.

Szczegółowe zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Podczas wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo, w szczególności prac spawalniczych, przestrzegać należy następujących zasad:

- sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego prac spawalniczych, szczególnie wykonywanych w budynkach posiadających palne elementy konstrukcji budowlanej, powinien być określany na podstawie komisyjnej oceny zagrożenia pożarowego i określonych wymagań przeciwpożarowych mających nie dopuścić do powstania i rozprzestrzenienia się pożaru lub wybuchu. Po wykonaniu zaleconych zabezpieczeń należy wydać pisemne zezwolenie na przeprowadzenie prac (w załączeniu),
- każdorazowo należy sporządzić protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac,
- prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach w których, wykonywano prace z użyciem łatwo zapalnych cieczy, palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości,
- w miejscu prowadzenia prac powinien znajdować się sprzęt umożliwiający likwidację źródeł pożaru,
- po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce, w którym były prowadzone prace oraz rejony przyległe,

- prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,
- sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie,
- pomieszczenia lub miejsca, w których mają być prowadzone prace spawalnicze należy oczyścić z wszelkich palnych materiałów i zanieczyszczeń,
- przedmioty palne lub niepalne w opakowaniach palnych należy odsunąć na bezpieczną odległość od miejsc prowadzenia prac, celem uniemożliwienia przedostania się rozgrzanych rozprysków spawalniczych, w razie braku możliwości ich odsunięcia należy zabezpieczyć przez osłonięcie, na przykład kocami gaśniczymi, arkuszami blachy lub w inny sposób,
- należy skontrolować, czy w pomieszczeniach sąsiednich (zarówno w pionie, jak i poziomie), nie znajdują się materiały mogące ulec zapaleniu wskutek przewodnictwa ciepłego lub działania rozprysków spawalniczych,
- ewentualne otwory przelotowe, instalacyjne, kablowe należy uszczelnić, zasłonić materiałami niepalnymi,
- kable, przewody elektryczne, gazowe oraz instalacje z izolacją palną, należy zabezpieczyć przed rozpryskami spawalniczymi i uszkodzeniami mechanicznymi, bądź skutkami działania wysokiej temperatury,
- wykonywanie prac spawalniczych w miejscach, w których tego samego dnia wykonywano prace malarskie lub inne, przy użyciu substancji łatwo palnych, jest zabronione,
- w miejscu wykonywania prac należy przygotować pojemniki metalowe wypełnione wodą, na odpadki drutu spawalniczego i elektrod,
- drogi ewakuacyjne i dojścia powinny być wolne, oraz tak wybrane, aby można było szybko ewakuować ludzi z miejsca zagrożonego rozwojem pożaru,
- po zakończeniu prac należy przeprowadzić dokładną kontrolę w rejonie spawania i pomieszczeniach sąsiednich,
- w budynkach o palnych elementach konstrukcyjnych kontrolę należy ponowić po upływie 2, 4, a następnie 8 godzin, od czasu zakończenia prac spawalniczych. Wyniki kontroli powinny być odnotowane w książce kontroli prac spawalniczych lub na zezwoleniu wyżej wymienionych prac.
- każde stanowisko spawalnicze powinno być wyposażone w gaśnicę proszkową i koc gaśniczy, jeśli warunki szczególne nie przemawiają za koniecznością zastosowania innych rodzajów i ilości sprzętu pożarniczego, czy też środków gaśniczych,
- jeżeli w obiekcie występują urządzenia elektroenergetyczne pod napięciem, to stanowisko należy wyposażyć dodatkowo w jedną gaśnicę proszkową lub śniegową.

Instrukcja dla pracowników ochrony obiektu dotycząca prac niebezpiecznie pożarowych.

Na terenie ŚRH wszystkie prace niebezpieczne pożarowo wolno wykonywać po wcześniejszym otrzymaniu na nie zgody wydanej przez inspektora ds. p.poż poprzez Dział Techniczny i Zarządzania Majątkiem. Osoba która ma przeprowadzić prace związane z otwartym ogniem, spawaniem, lutowaniem, nagrzewaniem, cięciem itp. Zwraca się do pracownika prowadzącego ewidencję wyżej wymienionych prac z określeniem terminu, miejsca przeprowadzenia prac, zakresu robót, uprawnień osoby wykonującej te prace. Po zweryfikowaniu danych wystawiany jest protokół zabezpieczenia prac i zezwolenie na przeprowadzenie w/w prac (wzory poszczególnych druków na końcu instrukcji).

W związku z tym, iż prace niebezpieczne pożarowo w większości wykonywane są poza godzinami pracy opracowano wytyczne dla ochrony obiektu która jest na terenie ŚRH całodobowo.

Pracownik ochrony:

- Otrzymanie protokołu i zezwolenia z terminem prac
- Odnutowanie wyżej wymienionego faktu w raporcie.
- W określonym terminie prac należy sprawdzić:
 - czy prace się rozpoczęły i wykonawca posiada zezwolenie.
 - sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z protokołem
- Zgłoszenie zakończenia prac przez osobę odpowiedzialną na portiernię
- Zadysponowanie pracownika ochrony na miejsce prac.
- Kontrola miejsca prac w określonych godzinach i odnotowanie imienne w/w faktu w zezwoleniu.
- Przekazanie protokołu i zezwolenia wraz z raportem.
- **W przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo bez zezwolenia lub właściwego zabezpieczenia uwzględnionego w protokole, należy bezwzględnie doprowadzić do zaprzestania tych prac i fakt ten odnotować w raporcie.**

9. ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA

Zasady zachowania się pracowników i użytkowników.

Każdy kto zauważył pożar lub inne zagrożenie lub uzyskał taką informację **zobowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:**

- **współpracowników, osoby znajdujące się w strefie zagrożenia**
- **z najbliższego aparatu telefonicznego:**
 - Państwową Straż Pożarną telefony **112, 998**
 - pracownika ochrony obiektu

PO UZYSKANIU POŁĄCZENIA ZE STRAŻĄ POŻARNĄ NALEŻY WYRAŹNIE PODAĆ:

- gdzie powstało zdarzenie – dokładny adres, nazwę obiektu piętro
- co się pali lub jakie jest inne zagrożenie
- czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi, czy są osoby ranne lub poszkodowane
- numer telefonu, z którego się mówi oraz swoje imię i nazwisko

UWAGA: Wyłączyć telefon dopiero po otrzymaniu odpowiedzi że straż pożarna przyjęła zgłoszenie. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie zgłoszenia

W razie potrzeby (nieszczęśliwy wypadek lub awaria) alarmować:

NUMER ALARMOWY	TEL 112
POGOTOWIE RATUNKOWE	TEL 112 LUB 999
STRAŻ POŻARNA	TEL 112 LUB 998
POGOTOWIE POLICJI	TEL 112 LUB 997
POGOTOWIE GAZOWE	TEL 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE	TEL 991
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE	TEL 994
STRAŻ MIEJSKA	TEL 986

Równocześnie z zaalarmowaniem straży pożarnej należy, w miarę możliwości przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliżu. Jeżeli źródło ognia zostało zlokalizowane i ma niewielkie rozmiary, należy podjąć próbę zlikwidowania przy pomocy gaśnic.

W przypadkach, gdy ogień obejmuje większe powierzchnie albo całe pomieszczenia, próba gaszenia nie przynosi rezultatów, a pożar rozprzestrzenia się lub też źródło ognia nie jest ustalone a w budynku rozprzestrzenia się dym, należy opuścić budynek korzystając z dostępnych dróg ewakuacyjnych.

Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczej powinna pamiętać że:

- w pierwszej kolejności ratuje się zagrożone życie ludzkie,
- należy przeciwdziałać panice wśród osób przebywających w obiekcie, wzywając do zachowania spokoju i informując o drogach ewakuacji oraz rozstracać opiekę nad potrzebującymi pomocy,
- wchodząc do pomieszczeń i stref zadymionych przyjmować pozycję pochyloną (jak najbliżej podłogi) oraz zabezpieczać drogi oddechowe prostymi środkami(np. wilgotna szmatką)
- należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego oraz gazu do pomieszczeń i stref objętych pożarem, nie wolno gasić instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem
- należy usuwać z zasięgu ognia wszelkie materiały palne i wybuchowe oraz toksyczne
- nie należy otwierać bez konieczności potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu ognia
- **jednym z najważniejszych warunków jest zachowanie spokoju**

W przypadku ogłoszenia alarmu i zarządzenia ewakuacji, każda osoba korzystająca z obiektu powinna:

- zachować spokój, nie wywoływać paniki,
- podporządkować się poleceniom kierującego akcją ratowniczą lub personelu(ochronie) obsługującego akcję
- opuścić obiekt wskazanymi drogami i kierunkami ewakuacji oraz wyjściami ewakuacyjnymi – wskazanymi przez personel (ochronę)
- udzielić pomocy innym potrzebującym osobą
- **wszystkie osoby, ochrona, pracownicy będący w obiekcie, z chwilą przybycia jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, zobowiązani są do podporządkowania się dowódcy tej jednostki.**

UWAGA: Aby zapoznać pracowników wykonujących obowiązki służbowe na terenie ŚRH oraz inne osoby przebywające na terenie obiektów z zasadami zachowania się w przypadku powstania pożaru-w obiekcie należy umieścić „INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU”

INSTRUKCJA ALARMOWA

W przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia należy:

1. Zachować spokój i nie wywoływać paniki.
2. Powiadomić o zaistniałym pożarze lub zagrożeniu
 - a) osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie
 - b) straż pożarna tel. 112, 998

Podczas wezwania straży pożarnej należy podawać:

- gdzie się pali lub co się zdarzyło (dokładny adres- Katowice ul. Gliwicka 234)
 - co się pali, co się zdarzyło
 - czy zagrożone jest życie ludzkie
3. Po zaalarmowaniu wspólnie z pozostałymi osobami w miarę możliwości należy przystąpić do ewakuacji osób zagrożonych i gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym stanowiącym wyposażenie obiektów pamiętając że:
 - a) palące się urządzenia elektryczne należy wyłączyć spod napięcia
 - b) urządzeń elektrycznych pod napięciem nie wolno gasić wodą lub gaśnicami pianowymi
 4. Przystąpić do ewakuacji mienia o ile istnieje taka możliwość bez narażania życia lub zdrowia
 5. Pracownik ochrony informuje telefonicznie KIEROWNICTWO ZARZĄDU ŚRH o zaistniałej sytuacji.
 6. Jeżeli sytuacja wymaga ewakuacji wszystkich obecnych w danej strefie pracownik ochrony przeprowadzają ją z osobami będącymi w danej chwili na miejscu zdarzenia
 7. Po zakończeniu ewakuacji pracownik ochrony zabezpieczają obiekt przed wchodzeniem osób postronnych do wewnątrz, do momentu zakończenia działań ratowniczo- gaśniczych.
 8. Z chwilą przybycia jednostek straży pożarnej pracownik ochrony obiektu:
 - wskazuje miejsce zdarzenia i określa drogę dojazdu
 - udziela informacji na temat istniejących zagrożeń
 - podporządkowuje się poleceniom dowódcy przybyłych jednostek straży pożarnej i współpracuje z nimi
 - udziela informacji o obiekcie, instalacjach, wyłącznikach i osobach funkcyjnych

10. ZASADY ORGANIZACJI EWAKUACJI

Techniczne warunki ewakuacji

W budynkach i obiektach budowlanych zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi, a w szczególności do kategorii ZL I, warunki ewakuacji są jednym z podstawowych elementów ochrony przeciwpożarowej, decydującym o bezpieczeństwie przebywających w nich osób. Układ komunikacji wewnętrznej, na który składają się zarówno przejścia i drogi wewnątrz obiektowe, klatki schodowe (w budynkach wielokondygnacyjnych), jak i wyjścia prowadzące bezpośrednio lub pośrednio na otwartą przestrzeń, ewentualnie do innej strefy pożarowej, powinien umożliwiać bezpieczne opuszczenie obiektu w wypadku zagrożenia. Wszystkie drzwi i bramy służące ewakuacji w poszczególnych obiektach powinny być utrzymane w stanie umożliwiającym ich natychmiastowe otwarcie. Drogi i wyjścia ewakuacyjne są oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami.

Przebieg ewakuacji

Istotą bezpiecznej ewakuacji jest rozpoczęcie jej we właściwym momencie oraz w sposób odpowiednio zorganizowany. W tym celu konieczne jest przygotowanie pracowników do realizacji tego zadania poprzez odpowiednie szkolenie. **Decyzję o rozpoczęciu ewakuacji podejmuje Prezes, bądź zastępująca go osoba (pracownik ochrony)**

Do ewakuacji należy wykorzystać wolne od dymu korytarze i wyjścia ewakuacyjne. Poszczególne osoby powinny samodzielnie opuszczać obiekt. Ewakuować należy się poprzez wyjścia ewakuacyjne. W przypadku zauważenia dymu rozprzestrzeniającego się po budynku, bez stwierdzenia jego źródła lub jeśli źródło ognia zostało zlikwidowane i obejmuje niewielką powierzchnię, co umożliwia jego likwidację podręcznym sprzętem gaśniczym – ewakuacja nie jest konieczna. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań gaśniczych, jednakże bez wprowadzenia elementów sprzyjających rozwojowi paniki.

Ewakuacja powinna obejmować wszystkie osoby przebywające w budynku. W przypadku silnego zadymienia korytarzy i braku możliwości poruszania się nimi należy pozostać wewnątrz pomieszczeń i oczekiwać na pomoc jednostek ratowniczych. Wskazane jest uszczelnienie drzwi, w miarę posiadanych możliwości. Bezwzględnie należy zachować spokój. Ewakuacją kieruje, do czasu przybycia pierwszych jednostek Państwowej Straży Pożarnej Prezes, lub zastępująca go osoba. Po opuszczeniu budynku wszyscy udają się w miejsce zbiórki. **Wyznaczonym miejscem zbiórki jest parking przylegający do parkingu zamykanego od ulicy Gliwickiej.** Tam należy dokonać przeliczenia ewakuowanych ludzi i w przypadku braku osób oraz podejrzenia, że mogą one przebywać w budynku należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie strażaka dowodzącego akcją ratowniczo – gaśniczą.

Ewakuację, można zakończyć tylko wyłącznie na jego polecenie.

11. SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI

Wszyscy pracownicy ŚRH powinni uczestniczyć w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na szkoleniach przedstawiane powinny być zagadnienia ogólne związane z ochroną przeciwpożarową, oraz zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie ŚRH. W ramach szkolenia omawiane powinny być zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, zasady przeprowadzania ewakuacji ze strefy zagrożenia, rozmieszczenie wyłączników poszczególnych instalacji będących w obiektach.

Pracownicy ochrony obiektu powinni przechodzić szkolenia zapoznawcze z obiektami ŚRH z szczególnym uwzględnieniem dróg ewakuacyjnych, rozmieszczeniem podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, głównymi wyłącznikami instalacji. Podczas szkolenia powinny być omawiane procedury postępowania na wypadek powstania zagrożenia, przeprowadzenia ewakuacji, kontroli prac pożarowo niebezpiecznych, sposobów alarmowania straży pożarnej oraz zasady współpracy między osobami biorącymi udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Szkolenia okresowe powinny być prowadzone co najmniej raz na 2 lata dla wszystkich pracowników. Ukończenie szkolenia potwierdza się wydaniem zaświadczenia, którego kopię dołącza się do akt osobowych. Szkolenie teoretyczne należy łączyć z zajęciami praktycznymi z zakresu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Na terenie ŚRH rozmieszczone są instrukcje ogólne przeciwpożarowe oraz instrukcje postępowania na wypadek pożaru. W instrukcjach tych umieszczone są numery telefonów do służb ratunkowych i pogotowi. Na portierni znajduje się wykaz telefonów pracowników Zarządu ŚRH oraz pracowników funkcyjnych.

12. WYKAZ TELEFONÓW

- Główna siedziba Spółki znajduje się w Katowicach przy ulicy Obroki 130
nr telefonu 32 359 41 00
- Ochrona obiektu **nr telefonu 32 250 87 88**
- Wykaz osób funkcyjnych Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. wraz z numerami telefonów dostępny jest na ochronie obiektu
-

13. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- 1) Wzór zezwolenia na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych.
- 2) Wzór protokołu zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych.
- 3) Wzór zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- 4) Plany ewakuacyjne.

14. AKTUALIZACJA INSTRUKCJI

LP.	DATA	STRONA	ZAGADNIENIE	CZEGO DOTYCZY ZMIANA	UWAGI